


下水道の使用に関するお願い（制限解除のお知らせ）

令和8年10月15日午前10時頃にお知らせしました、大塚2丁目地先における污水管の不具合の影響による下水道の流下能力の低下につきましては、本日（10月16日）午後5時00分頃に機能が回復し、通常どおり水をご使用いただけるようになりましたのでお知らせします。

下記の地域で下水道に接続している住民の皆様には、節水にご協力をいただき深く感謝いたしますとともに、異臭などによりご迷惑をおかけしておりますことについてお詫び申し上げます。

【対象地域】

印西市小倉台4丁目、木刈1丁目、木刈2丁目、木刈3丁目の全域及び小倉台1丁目、小倉台3丁目、木刈4丁目、木刈6丁目、大塚2丁目、牧の木戸1丁目の一部
（詳細は下図のとおり）

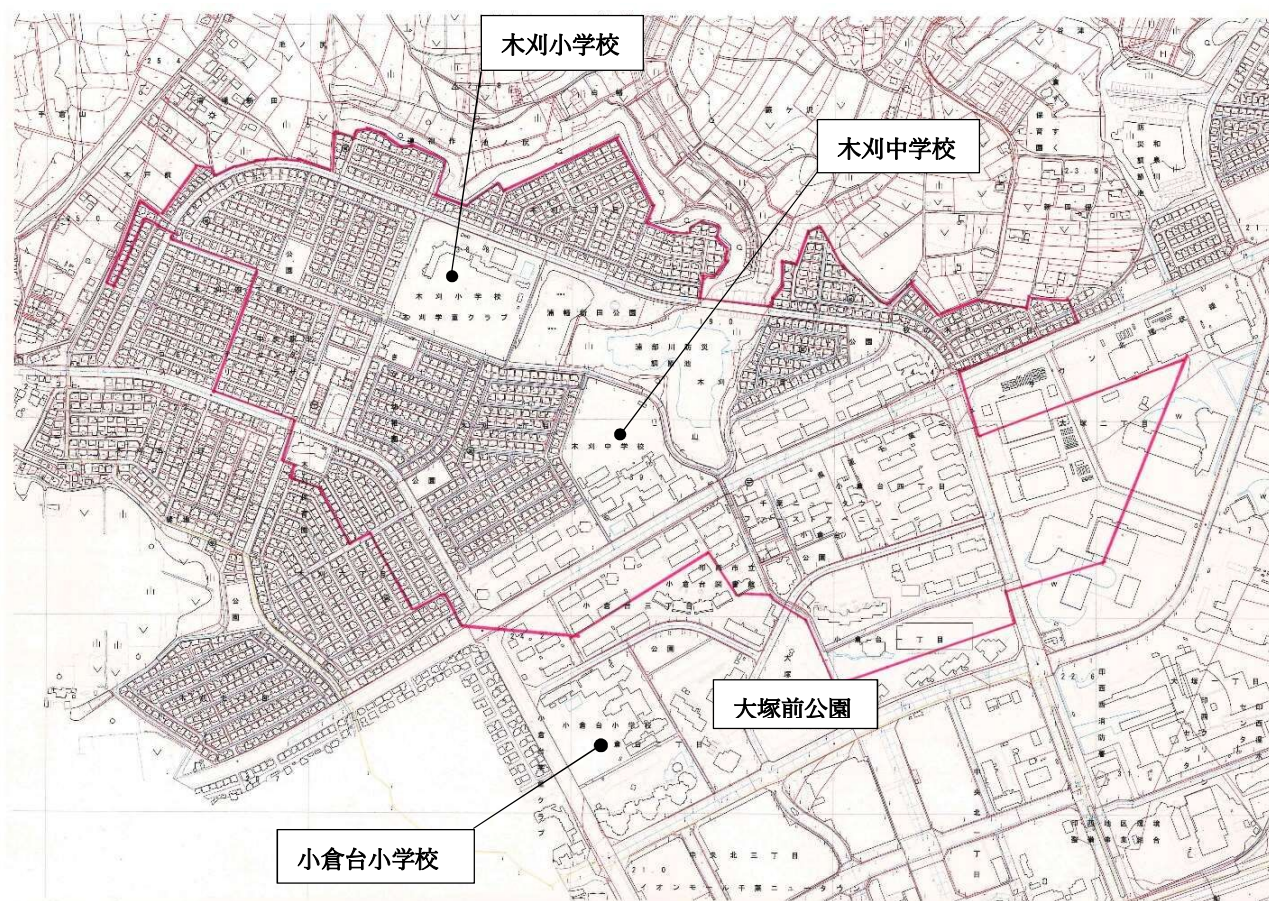

この度、下水道の流下能力が低下した原因は、下水道に流された異物による排水ポンプの詰まりであることが確認されました。

下水道機能の維持と皆様の生活環境を守るため、下水道にはトイレットペーパー以外のものを流さないようお願いします。

印西市上下水道部下水道課